

2023 年 4 月份安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	高密市鑫源成品油销售有限公司经营危险化学品安全评价报告		
项目简介	该公司主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站，采用自吸泵加油技术，油罐车卸油采用密闭卸油方式，设置汽油卸油油气回收、加油油气回收、三次油气回收；无自助加油设施。		
评价人员	姓 名	备注	
项目负责人	朱金利		
项目组成员	郝大平		
	王静		
	刘卫国		
	刘振忠		
报告编制人	朱金利		
报告审核人	崔强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	刘彩霞		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2023.2.15	郝大平 朱金利	初访
	2023.2.22	郝大平 朱金利	现场考察
	2023.2.23	郝大平 朱金利	现场检查
安全评价报告提交时间：2023.4.28			
有必要公开的其它内容：			

高密市鑫源成品油销售有限公司现场照片



合同编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

安全技术服务合同

项目名称：高密市鑫源成品油销售有限公司加油站项目

委托方（甲方）：高密市鑫源成品油销售有限公司

受托方（乙方）：山东新安达工程咨询有限公司潍坊分公司

签订地点：潍坊市

签订日期：2023 年 2 月 16 日

甲 方	名称 (或姓名)	(签章) 高密裕源成品油销售有限公司		
	法定代表人	陈世亮 (签章)	委托代理人	卢超 (签章)
	联系人	卢超		
	住所 (通信地址)			
	电话	15863671762	E-mail	
	开户银行			
	帐号		邮 政 编 码	
乙 方	名称 (或姓名)	(签章)		
	法定代表人	(签章)	委托代理人	(签章)
	联系人	郝大平		
	住所 (通信地址)	潍坊市高新区银枫路银枫大厦 402 室		
	电话	13026558586	E-mail	
	开户银行	兴业银行潍坊分行		
	帐号	377010100101078705	邮 政 编 码	



高密市鑫源成品油销售有限公司

经营危险化学品

安全评价报告


法定代表人：陈世亮

经 办 人：卢 超

联系电话：15863671762

2023年4月28日

(被评价单位公章)

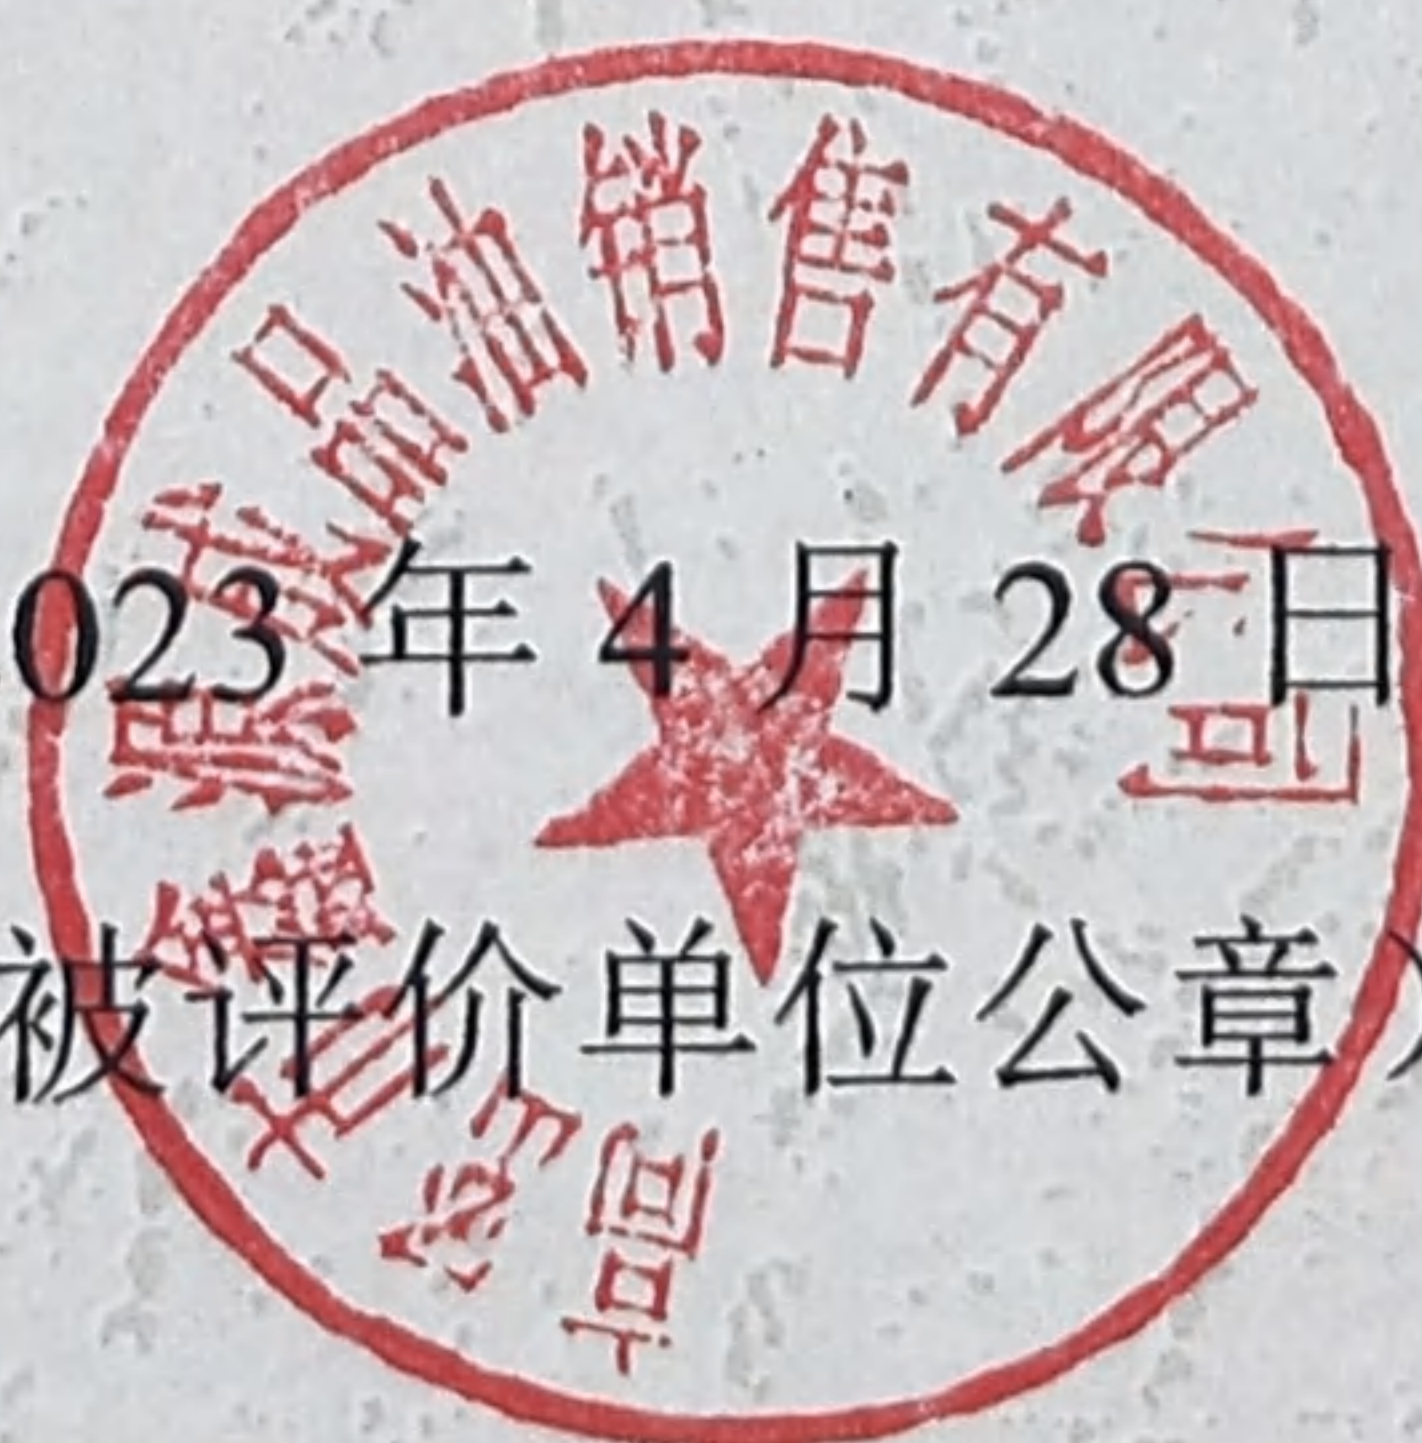

高密市鑫源成品油销售有限公司

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) -022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：刘彩霞

评价负责人：朱金利

评价机构联系电话：0531-75639660

2023年4月28日

(安全评价机构公章)



评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业登记 编号	专业	签字
项目 负责人	朱金利	S0110410001101920025 13	037820	化工工艺	朱金利
项目组 成员	郝大平	S0110410001101920021 88	028280	安全	郝大平
	王静	1800000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	0800000000200311	009370	化工机械	刘卫国
	刘振忠	S0110320001102010005 09	024120	自动化	刘振忠
报告 编制人	朱金利	S0110410001101920025 13	037820	化工工艺	朱金利
报告 审核人	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术 负责人	刘彩霞	1700000000100141	006770	安全	刘彩霞

第七章 评价结论

通过对高密市鑫源成品油销售有限公司的现场评价检查和资料审查,运用《山东省加油站安全评价导则》(鲁安监发〔2006〕114号)编制检查表对该加油站进行了检查,A类检查项目(除不适用项外)全部合格;B类检查项目(除不适用项外),全部合格。

因此,本评价组认为:高密市鑫源成品油销售有限公司储存、经营条件符合安全要求,可以从事汽油、柴油的经营业务。

建议该加油站针对本报告提出的安全对策措施,不断提高加油站的本质安全程度,保证安全经营。

六、其他方面

1、加油站应定期开展消防知识学习,要做到“三懂、四会”,即知易发火灾的部位,知事故原因和预防,知灭火方法,会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会疏散自救。

2、对消防器材应加强日常管理和维护,确保消防器材有效,加油站的消防器材要做到“三保证”,即,一保证数量充足,二保证种类齐全,三保证完好有效。

3、加油站的防雷防静电装置应由取得国家规定资质的安全检测机构进行检测,且每年至少检测一次,检测不合格的,应立即予以整改。

4、应经常检查加油机和罐上的金属防静电线和机体之间的静电连接。

5、加油站内不得有易燃易爆物品,餐饮和娱乐等设施,且不得种植易燃物、杂草等。

6、交配消防器材应制定管理制度,定期进行检查,明确返回检查路线,值班人员的职责应在规章制度中明确。

7、电气作业必须由经过专业培训、考试合格,持有电工特种作业证